+7 (800) 777-20-97
zakaz@proteplo.org
proteplo.org

Лист данных насоса

CNP 80WQ40-12-3/ESQG(I)+HS80WQ

WQ: насос CNP

Основные характеристики

Подача	40 m³/h
Напор	12 m
КПД	63.9 %
Мощность на валу	2.44 kW
Скорость вращения	2840 rpm
Количество ступеней	
NPSHr	
Масса	

Материалы и условия

Рабочее колесо	HT200
Код материала	
Код эластомеров	
Мех. уплотнение	25
Температура среды	
Температура окружения	40 °C
Сертификация	
Серия	WQ

Электродвигатель

Мощность	3 kW
Частота	50HZ
Напряжение	380V
Ток	6.1
Фазы	3 фазы
Класс защиты	IP68
Класс изоляции	F
Энергоэффективность	

Назначение

WQ-QG - насос CNP для перекачивания воды и технологических жидкостей в пределах параметров выбранного исполнения.

CNP 南方泵业

Кривая производительности

contact : CNP

Model: 80WQ40-12-3QG(I) Date: 2026/6/20

water, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906：2012 Grade 3B

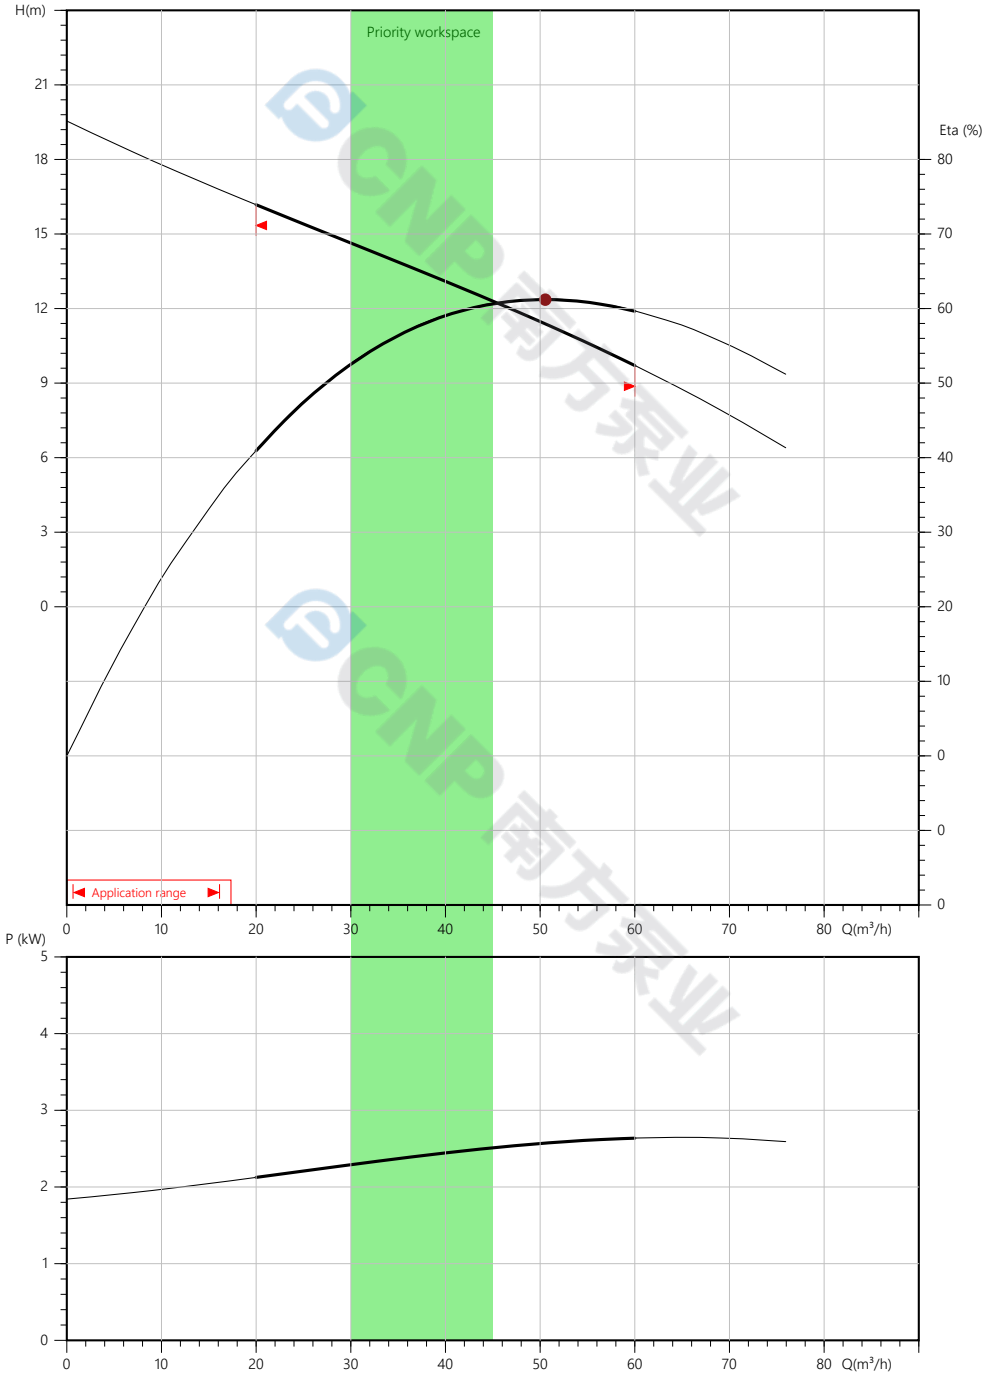

ПРОТЕПЛО
теплоснабжение • водоснабжение • пожаротушение

+7 (800) 777-20-97
zakaz@proteplo.org
proteplo.org/podbor/nasosy

Рекомендация перед выбором насоса CNP

Перед заказом проверьте, что выбранная модель подходит именно для вашей системы.

Не выбирайте только по таблице

Лист данных показывает параметры модели. Надежность подтверждается проверкой условий системы.

Лист данных → Система → Проверка

Что нужно проверить

Сверяются:

Расход · Напор · Жидкость · Температура · Материалы · Уплотнение · Режим · Питание · Монтаж

Почему это важно

Похожие «расход» (Q) и «напор» (H) не означают взаимозаменяемость. Риски:

Недобор давления · Кавитация · Шум · Перегрузка · Лишние затраты

Как получить проверку

Пришлите параметры системы, фото шильдика или ТЗ. Проверим модель CNP, предложим аналог и подготовим КП.

Данные → Проверка → Модель + КП

Перед закупкой отправьте параметры на проверку

После подтверждения подбора рассчитаем лучшую доступную цену на CNP, срок поставки и коммерческое предложение под ваш объект.

+7 (800) 777-20-97 · zakaz@proteplo.org · proteplo.org/podbor/nasosy

Материал можно пересылать вместе с листом данных CNP. Для ответственных систем используйте проектные данные.